


ANTEA Group

SYDEVOM

PhD4 : Explosion confinée de biogaz dans un puits de collecte

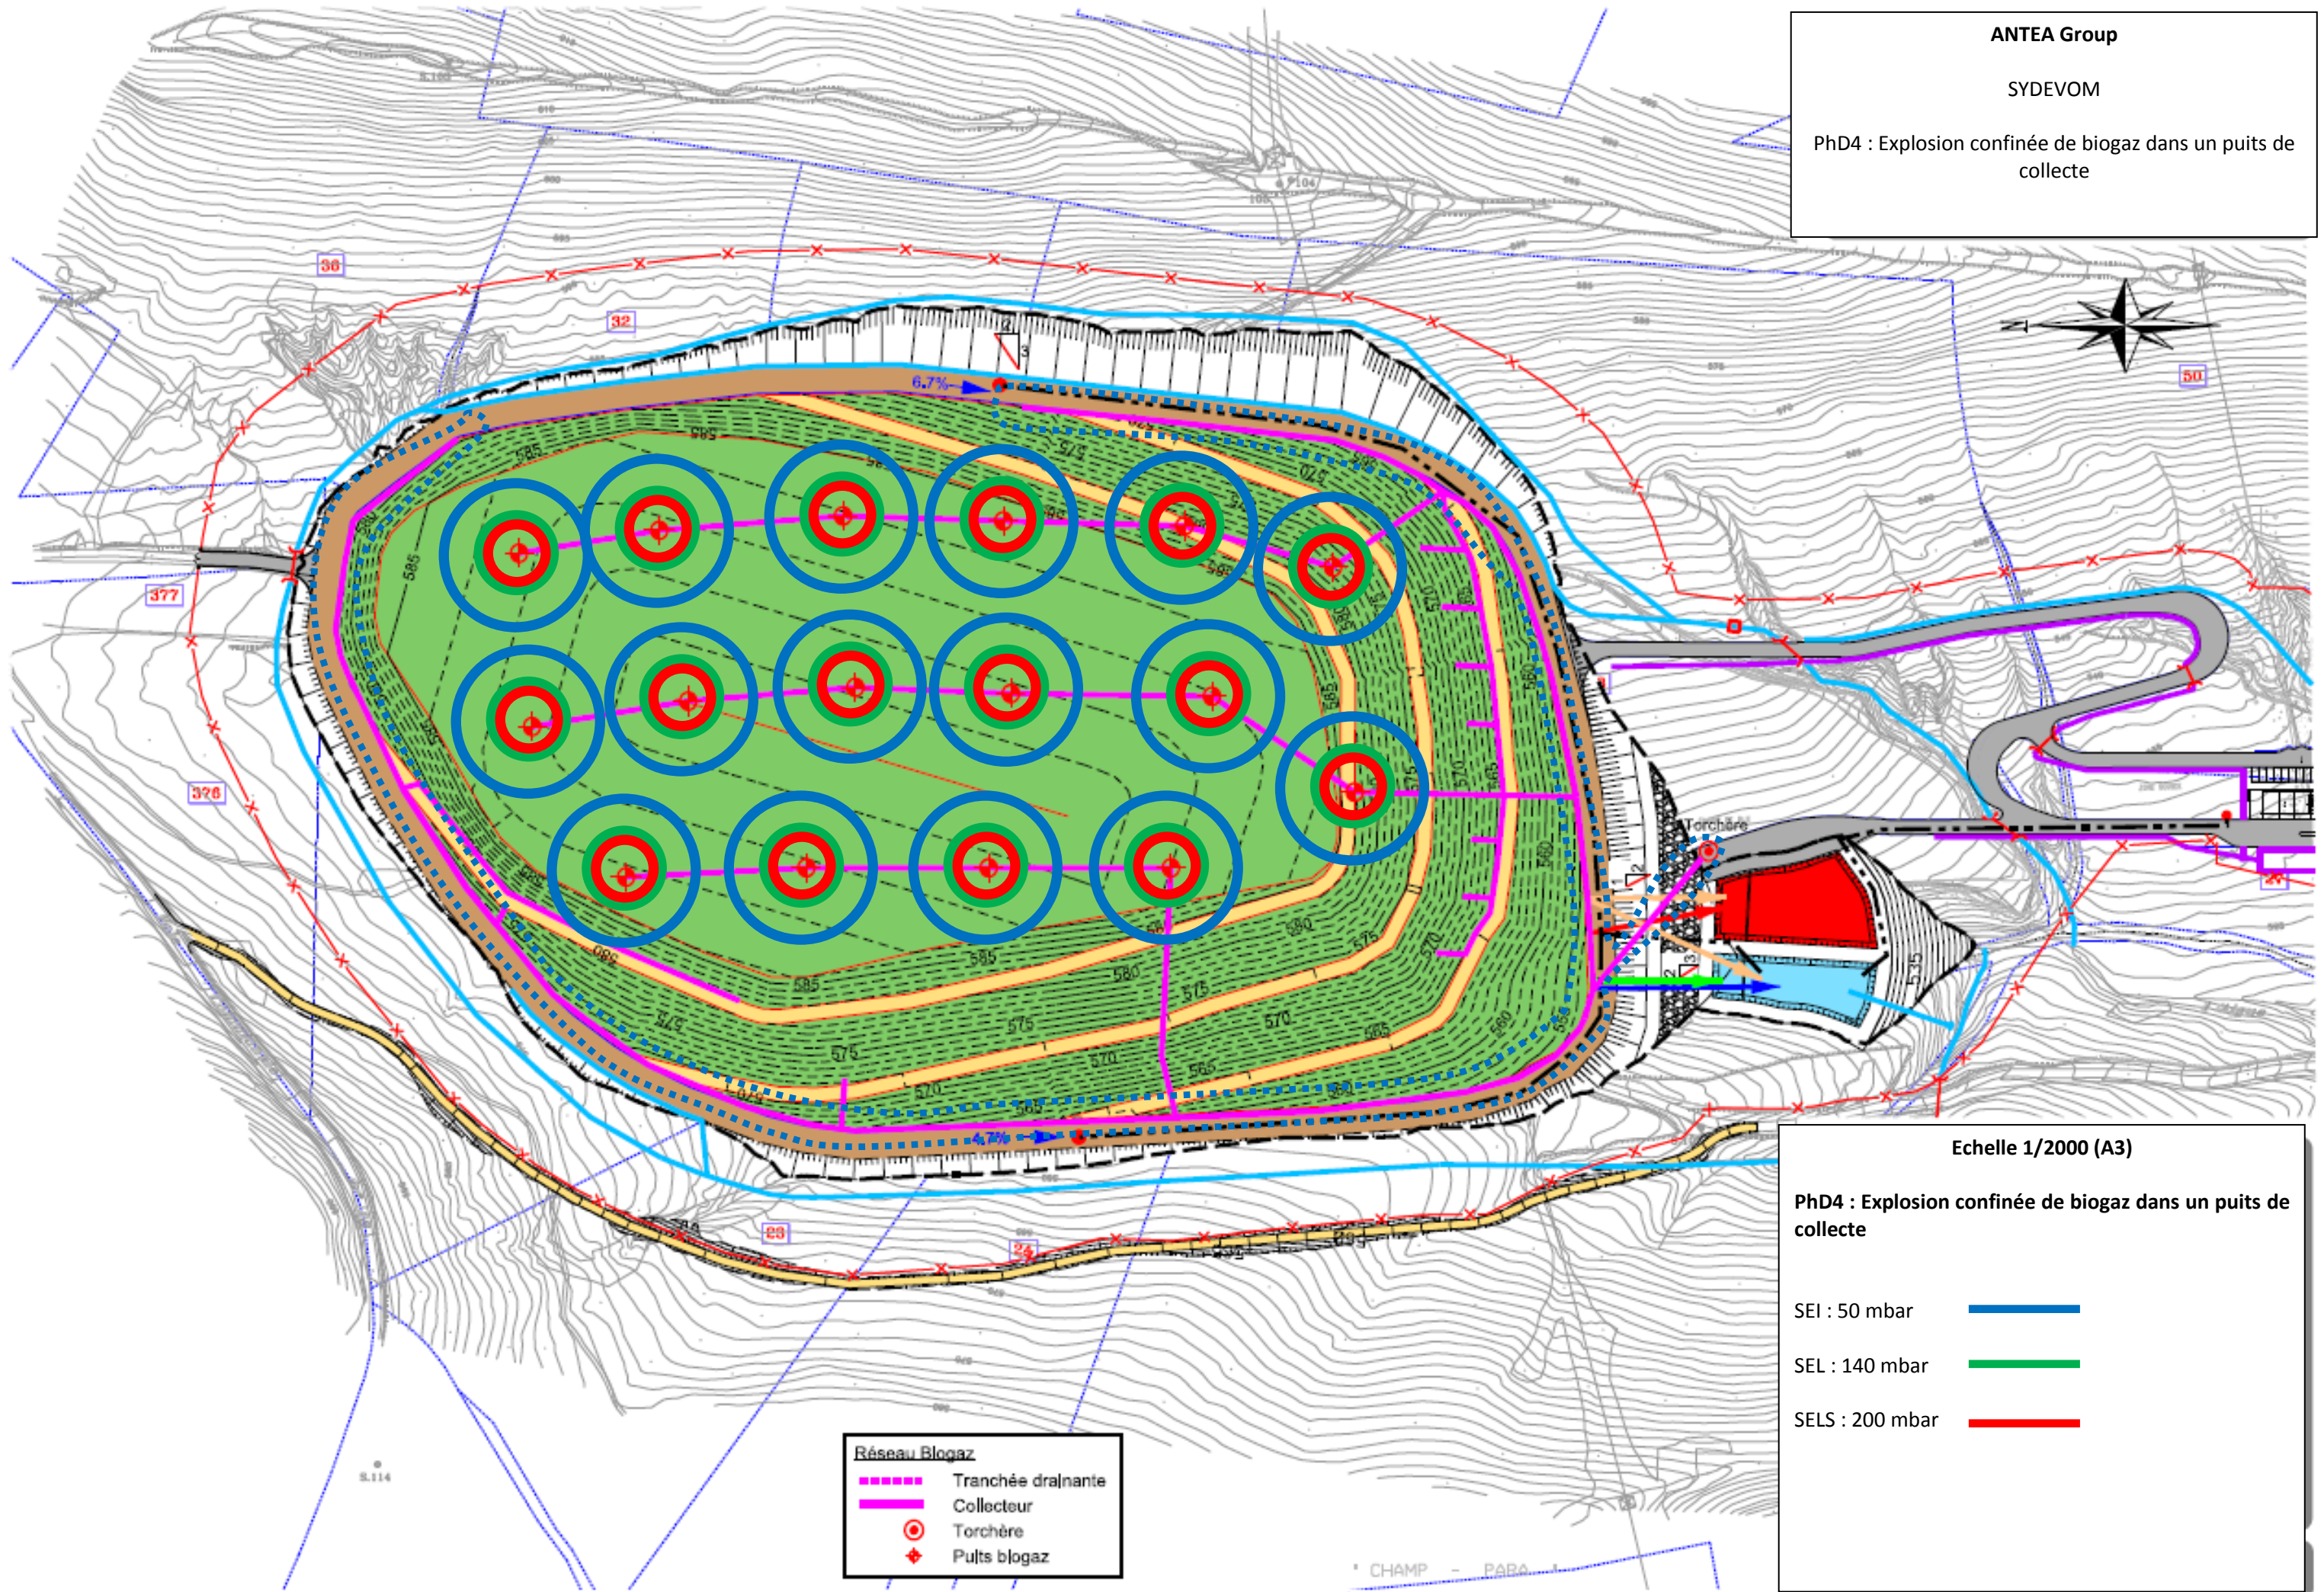

Réseau Biogaz
----- Tranchée drainante
----- Collecteur
○ Torchère
◆ Puits biogaz

Echelle 1/2000 (A3)

PhD4 : Explosion confinée de biogaz dans un puits de collecte

SEI : 50 mbar

SEL : 140 mbar

SELS : 200 mbar

CHAMP - PARA